

QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.: 4076-12-2022

Falquon GmbH

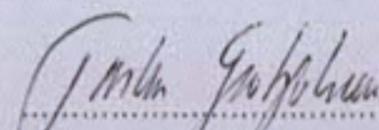
„SPC Stone 800 x 400 x 6 mm“

<u>Qualitäts-/Prüfmerkmal</u>	<u>Ergebnis</u>
Elektrostatisches Verhalten: EN 1815 Verfahren B	1,75 kV / 1750 V
Gleitreibungskoeffizient: EN 13893 / DGUV 208-041	0,54 μ / gut und sicher



iff-Institut für Fußbodenbau

Grevesmühlen / Overath, Januar 2023


Institutsleitung: Torsten Grotjohann

